PLANTA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1º PISO (GARAGEM)
ESC. 1:100

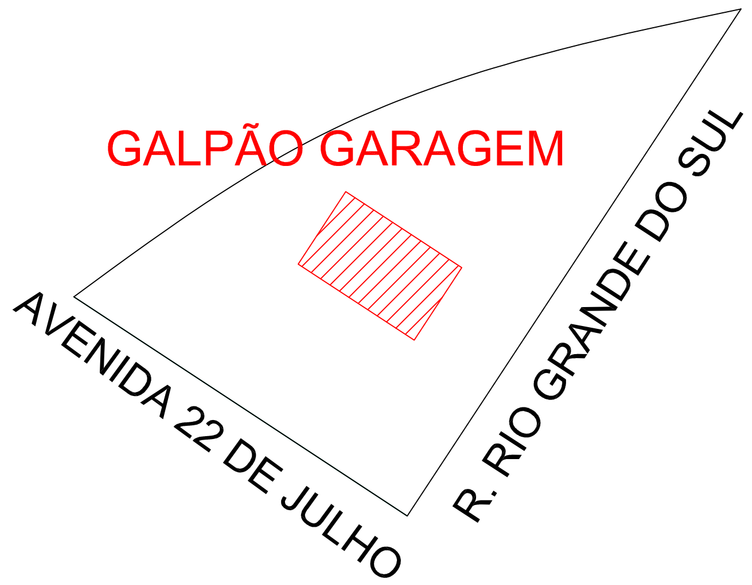

PLANTA DE SITUAÇÃO / LOCALIZAÇÃO
ESC. 1:1000

SIMBOLOGIA/LEGENDA

SAÍDA	LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL COM SETA INDICATIVA DA SAÍDA
SAÍDA	LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL COM INDICAÇÃO DA SAÍDA
	LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
S	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC (2-A:20-B) COM SINALIZAÇÃO DE PISO E DE PAREDE

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SISTEMA:
- Autonomia mínima do sistema = 3 horas
- Tempo máximo de comutação = 5 segundos
- Tensão de Alimentação = 6 Vcc
- Nível mínimo de iluminamento; 3 lux (para locais planos) e 5 lux (para locais com desníveis)

CENTRAL DE ACUMULADORES (BATERIAS):
- Tensão individual da bateria = 12 Volts
- Número de Baterias = ...
- Instalação das Baterias = ...
- Potência total do sistema = ...

LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA:
- Temperatura de resistência ao fogo/tempo = 70 graus/1 hora

LÂMPADAS:
- Tipo: Fluorescente
- Potência: 9w

CONDUTORES E ELETRODUTOS:
- Os condutores e suas derivações devem ser do tipo não propagante de chama e sempre serem embutidos em eletrodutos rígidos. No caso de instalação aparente, devem ser metálicos.
- Não podem ser usados para outros fins, salvo para instalações de outros sistemas de segurança.
- Bitola mínima dos condutores = 1,5 mm²

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES

SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL

SISTEMA:
- Autonomia mínima do sistema = 1 hora
- Tensão de Alimentação = 12, 24, 48 ou 110 Vcc (indicar o que está sendo utilizado)
- Fluxo Luminoso: 30 lúmens

CENTRAL DE ACUMULADORES (BATERIAS):
- Tensão individual da bateria = 12 Volts
- Número de Baterias = ...
- Instalação das Baterias = em paralelo
- Potência total do sistema = ...

LUMINÁRIAS DE SINALIZAÇÃO:
- Temperatura de resistência ao fogo/tempo = 70 graus/1 hora

CONDUTORES E ELETRODUTOS:
- Os condutores e suas derivações devem ser do tipo não propagante de chama e sempre serem embutidos em eletrodutos rígidos. No caso de instalação aparente, devem ser metálicos.
- Não podem ser usados para outros fins, salvo para instalações de outros sistemas de segurança.
- Bitola mínima dos condutores = 1,5 mm²

NOTAS

ACABAMENTO DOS PISOS DAS SALAS: CERÂMICA

ACABAMENTO DOS PISOS DA GARAGEM: CONCRETO

ACABAMENTO DOS FORROS DE PVC

ACABAMENTO DAS PAREDES DE ALVENARIA

EDIFICAÇÃO NÃO FARÁ USO DE GLP

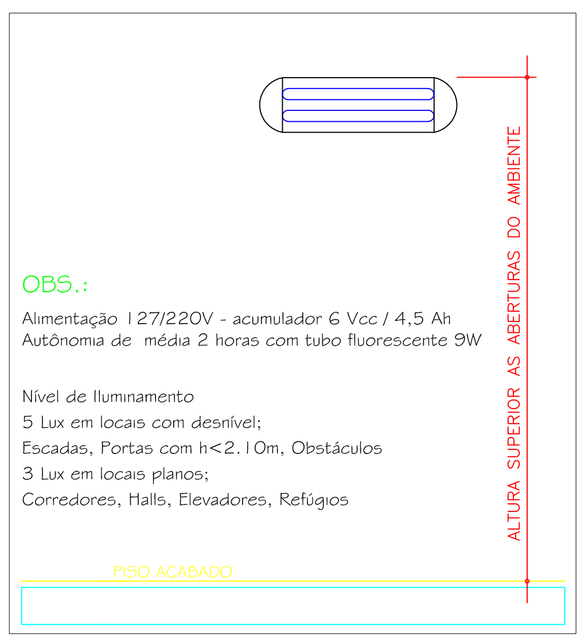

LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
S/ ESC.

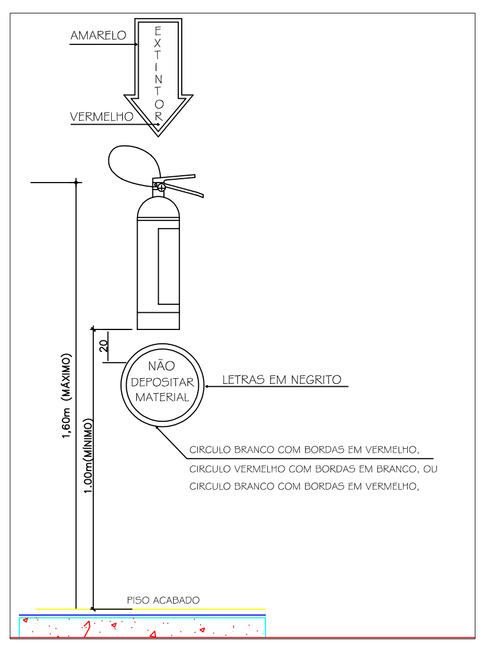

DETALHES DO EXTINTOR DE INCÊNDIO COM SINALIZAÇÃO
S/ ESC.

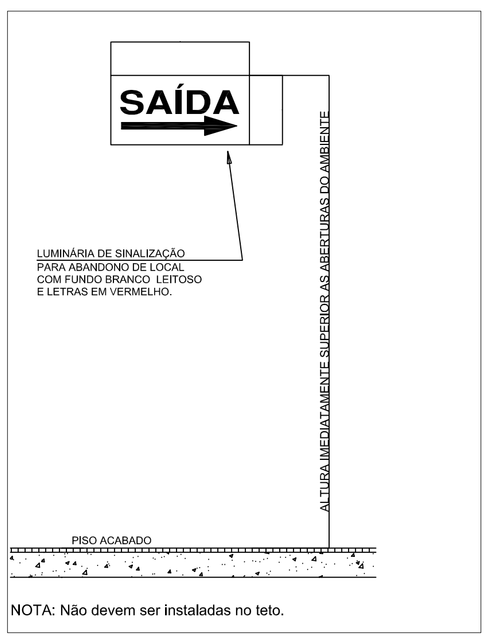

LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL COM SETA INDICATIVA DE SAÍDA
S/ ESC.

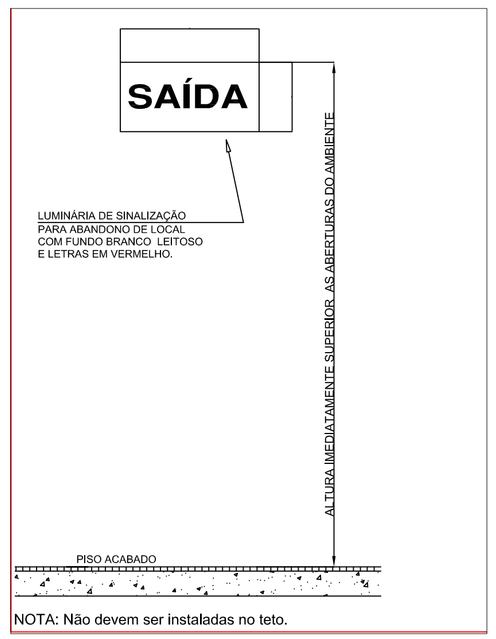

LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL COM INDICAÇÃO DE SAÍDA
S/ ESC.

RESERVADO AO CBMSC:

Revisão	Descrição	Data

PROJETO:
PPCI DE GALPÃO DE USO GARAGEM

LOCAL:
RUA RIO GRANDE DO SUL, Centro - Irineópolis/SC

Áreas:	
Piso Salas	139,68 m²
Piso Garagem	784,08 m²
Área do terreno	4989,01 m²
Área Construída	923,76 m²
Taxa Ocupação	18,52 %

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS

DATA: JANEIRO / 2020
ESCALA: INDICADA
DESENHO: Engª. Marcelo

R.T.:
Eng. MARCELO GIROTTO DE CARVALHO
CREA 134845-0/PR
VISTO CREA SC 129199-2

CONTEÚDO:
PLANTAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS; DETALHES; LEGENDA; NOTAS.

FOLHA: 01/01