PLANTA DA LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

ESC.: 1:50

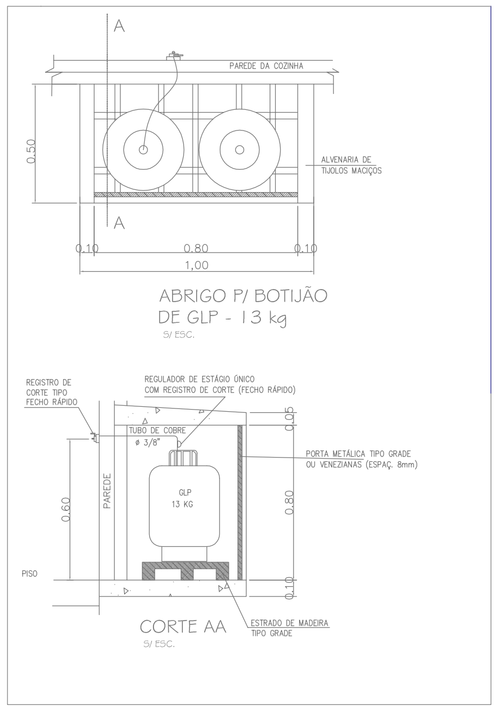

OBS.: O SISTEMA DE ALARME E ILUM. DE EMERGÊNCIA ESTÁ NO PROJETO ELÉTRICO EM ANEXO.

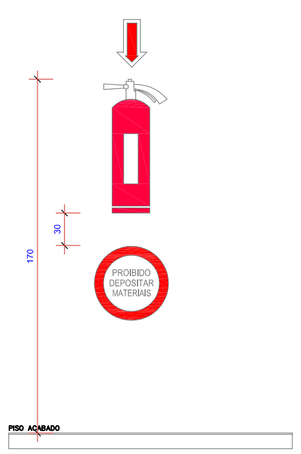

EXTINTORES

SEM ESCALA

1- O ACESSO AOS EXTINTORES DEVE ESTAR SEMPRE DESIMPEDIDO

2- VERIFICAR SEMANALMENTE OS LACRES

3- REVISAR SEMESTRALMENTE COM PROFISSIONAIS CREDENCIADOS

TABELA PARA USO DE EXTINTORES

CLASSE DE INCÊNDIO	(CO2) GÁS CARBÔNICO	PÓ QUÍMICO SECO	ESPUMA	ÁGUA GÁS
PAPEL, MADEIRA, ETC MATERIAL QUE DEIXA BRASA OU CINZA UER UM AGENTE QUE MOLHE E RESFRIE	APAGA SOMENTE NA SUPERFICIE	APAGA SOMENTE NA SUPERFICIE	ABAFA E RESFRIA	RESFRIA ENCHARCA APAGA TOTALMENTE
LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS (ÓLEOS, GASOLINA, GRAXAS, ETC.) REQUER AÇÃO RÁPIDA DE RESFRIAMENTO E ABAFAMENTO	NÃO DEIXA RESÍDUOS E É INOFENSIVO	ABAFA RAPIDAMENTE	PRODUZ UM LENÇOL DE ESPUMA QUE ABAFA O FOGO	SÓ EM FORMA DE BORRIFO, SATURANDO O AR DE UMIDADE.
EQUIPAMENTO ELÉTRICO REQUER AGENTE NÃO CONDUTOR DE CORRENTE	NÃO DEIXA RESÍDUOS NÃO DANIFICA O EQUIPAMENTO ELÉTRICO	NÃO CONDUZ ELETRICIDADE	NÃO USE A ESPUMA CONDUZ A ELETRICIDADE	NÃO USE CONDUZ A ELETRICIDADE

SIMBOLOGIA

⊘	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO – 20B:C
⊕	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO – 4kg – CO2
PA	PISO ANTIDERRAPANTE

CLASSIFICAÇÃO DA NATUREZA DO FOGO

I – Classe A – fogo em materiais comuns, tais como: materiais celulósicos (madeira, tecido, algodão, papel) onde a água é indicada.

II– Classe B – fogo em líquidos inflamáveis, graxas, óleos, e semelhantes, onde o efeito de abafamento é o essencial.

III– Classe C – fogo em equipamentos energizados, onde a extinção deve ser procedida com material não condutor de eletricidade.

IV – Classe D – fogo em materiais pirofóricos, onde a extinção deverá ser por meios especiais.

AGENTES EXTINTORES					
Natureza do fogo	ÁGUA	ESPUMA MECÂNICA	GÁS CARBÔNICO	PÓ QUÍMICO	AGENTES ESPECIAIS
Classe A	A	A	NR	NR	A
Classe B	P	A	A	A	A
Classe C	P	A	A	A	A
Classe D	Eficiência e possibilidade de uso dependem da compatibilidade ente o metal combustível e o agente extintor.				

NOTA: A – Adequado à classe do fogo
P – proibido à classe do fogo
NR – não recomendado à classe do fogo.

projeto: **PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO**

Tipo de edificação: UBS – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

prop.: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS

localiz. da obra.: RIO BRANCO E SERRINHA– INTERIOR DE IRINEÓPOLIS– SC

resp. técnico:

des.: JAP data: 12/2014

fls.: ÚNICA

área a construir: 398,00m2

escalas: INDICADAS

ref.: PL.DE LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DET. DOS EQUIPAMENTOS

obra: EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA PARA FINS DE SAÚDE